



Sea-Land S. r. l. – Via E. Mattei, 25
I-35038 TORREGLIA (PD) - ITALY
TEL:+39.049.5212944- 9930154
FAX:+39.049.5212772
info@sea-land.it
www.sea-land.it

ISO 9001 certified Company




Formula Press INSTALLATION GUIDE LINE

FORMULA PRESS F15 (fixed set)

Formula Press F stop point coincides with the max. total head of the pump (when the pump flow is set to 0). This makes sure that *Formula Press* fits into different models of electric pumps. The restart point is fixed at 1.5 bar. This point can not be changed.

Il *Formula Press F* arresta la pompa quando essa raggiunge la massima pressione (ovvero quando la portata d'acqua è nulla). Questo rende il *Formula Press* utilizzabile su differenti modelli di elettropompe. Il punto di ripartenza della pompa è fissato a 1.5bar. Questo punto non può essere modificato.

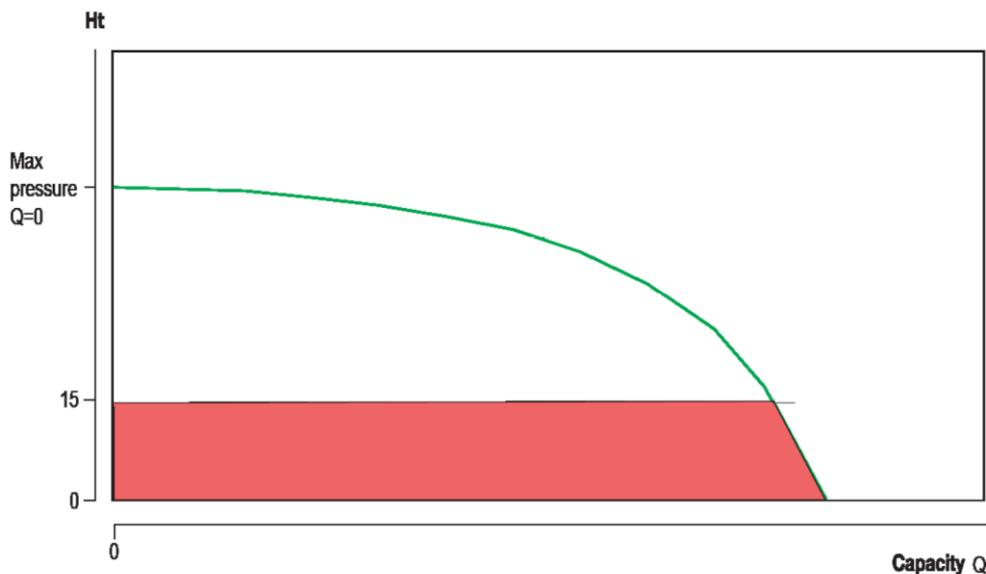

FORMULA PRESS R (adjustable set)

Formula Press R has the restart point adjustable from 1.5bar to 2.5bar. In this case the max. total head of pumps have to be higher than restart point plus 1bar (about 10m).

Eg. If you install a *Formula Press R* with 2bar restart point, the max. total head will be able to 3bar (2bar+1bar).


Il *Formula Press R* da la possibilità di modificare il punto di ripartenza della pompa in un range compreso tra 1.5bar a 2.5bar. In questo caso la pompa scelta per l'utilizzo dovrà avere una prevalenza massima maggiore della somma data dal punto di ripartenza più 1 bar (circa 10m).

Es. se si installa il *Formula Press R* con punto di ripartenza 2bar, la prevalenza della pompa dovrà essere di 3bar (2bar+1bar).



Sea-Land S. r. l. – Via E. Mattei, 25
I-35038 TORREGLIA (PD) - ITALY
TEL:+39.049.5212944- 9930154
FAX:+39.049.5212772
info@sea-land.it
www.sea-land.it

ISO 9001 certified Company

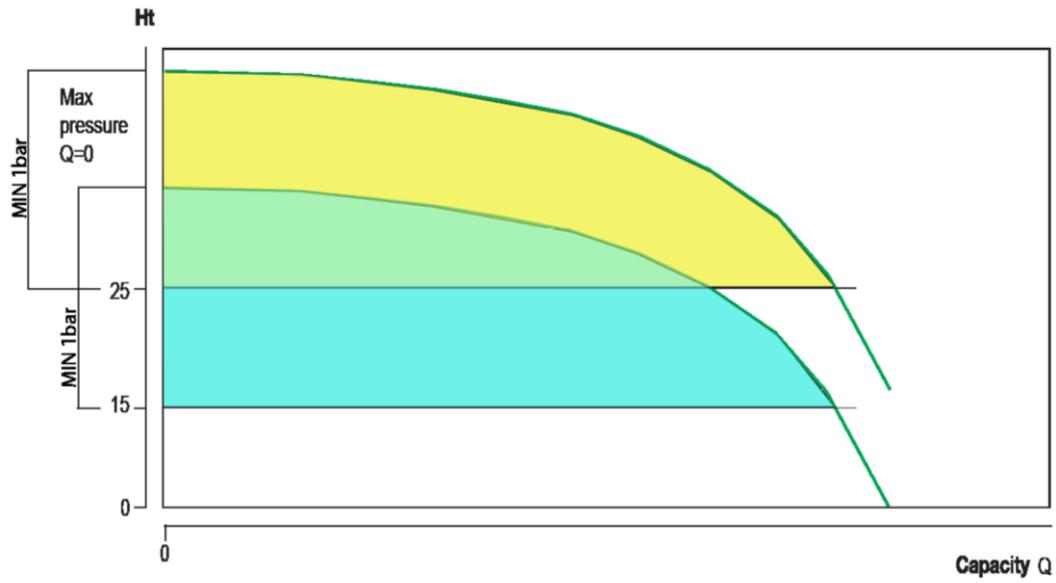

19/12/2013